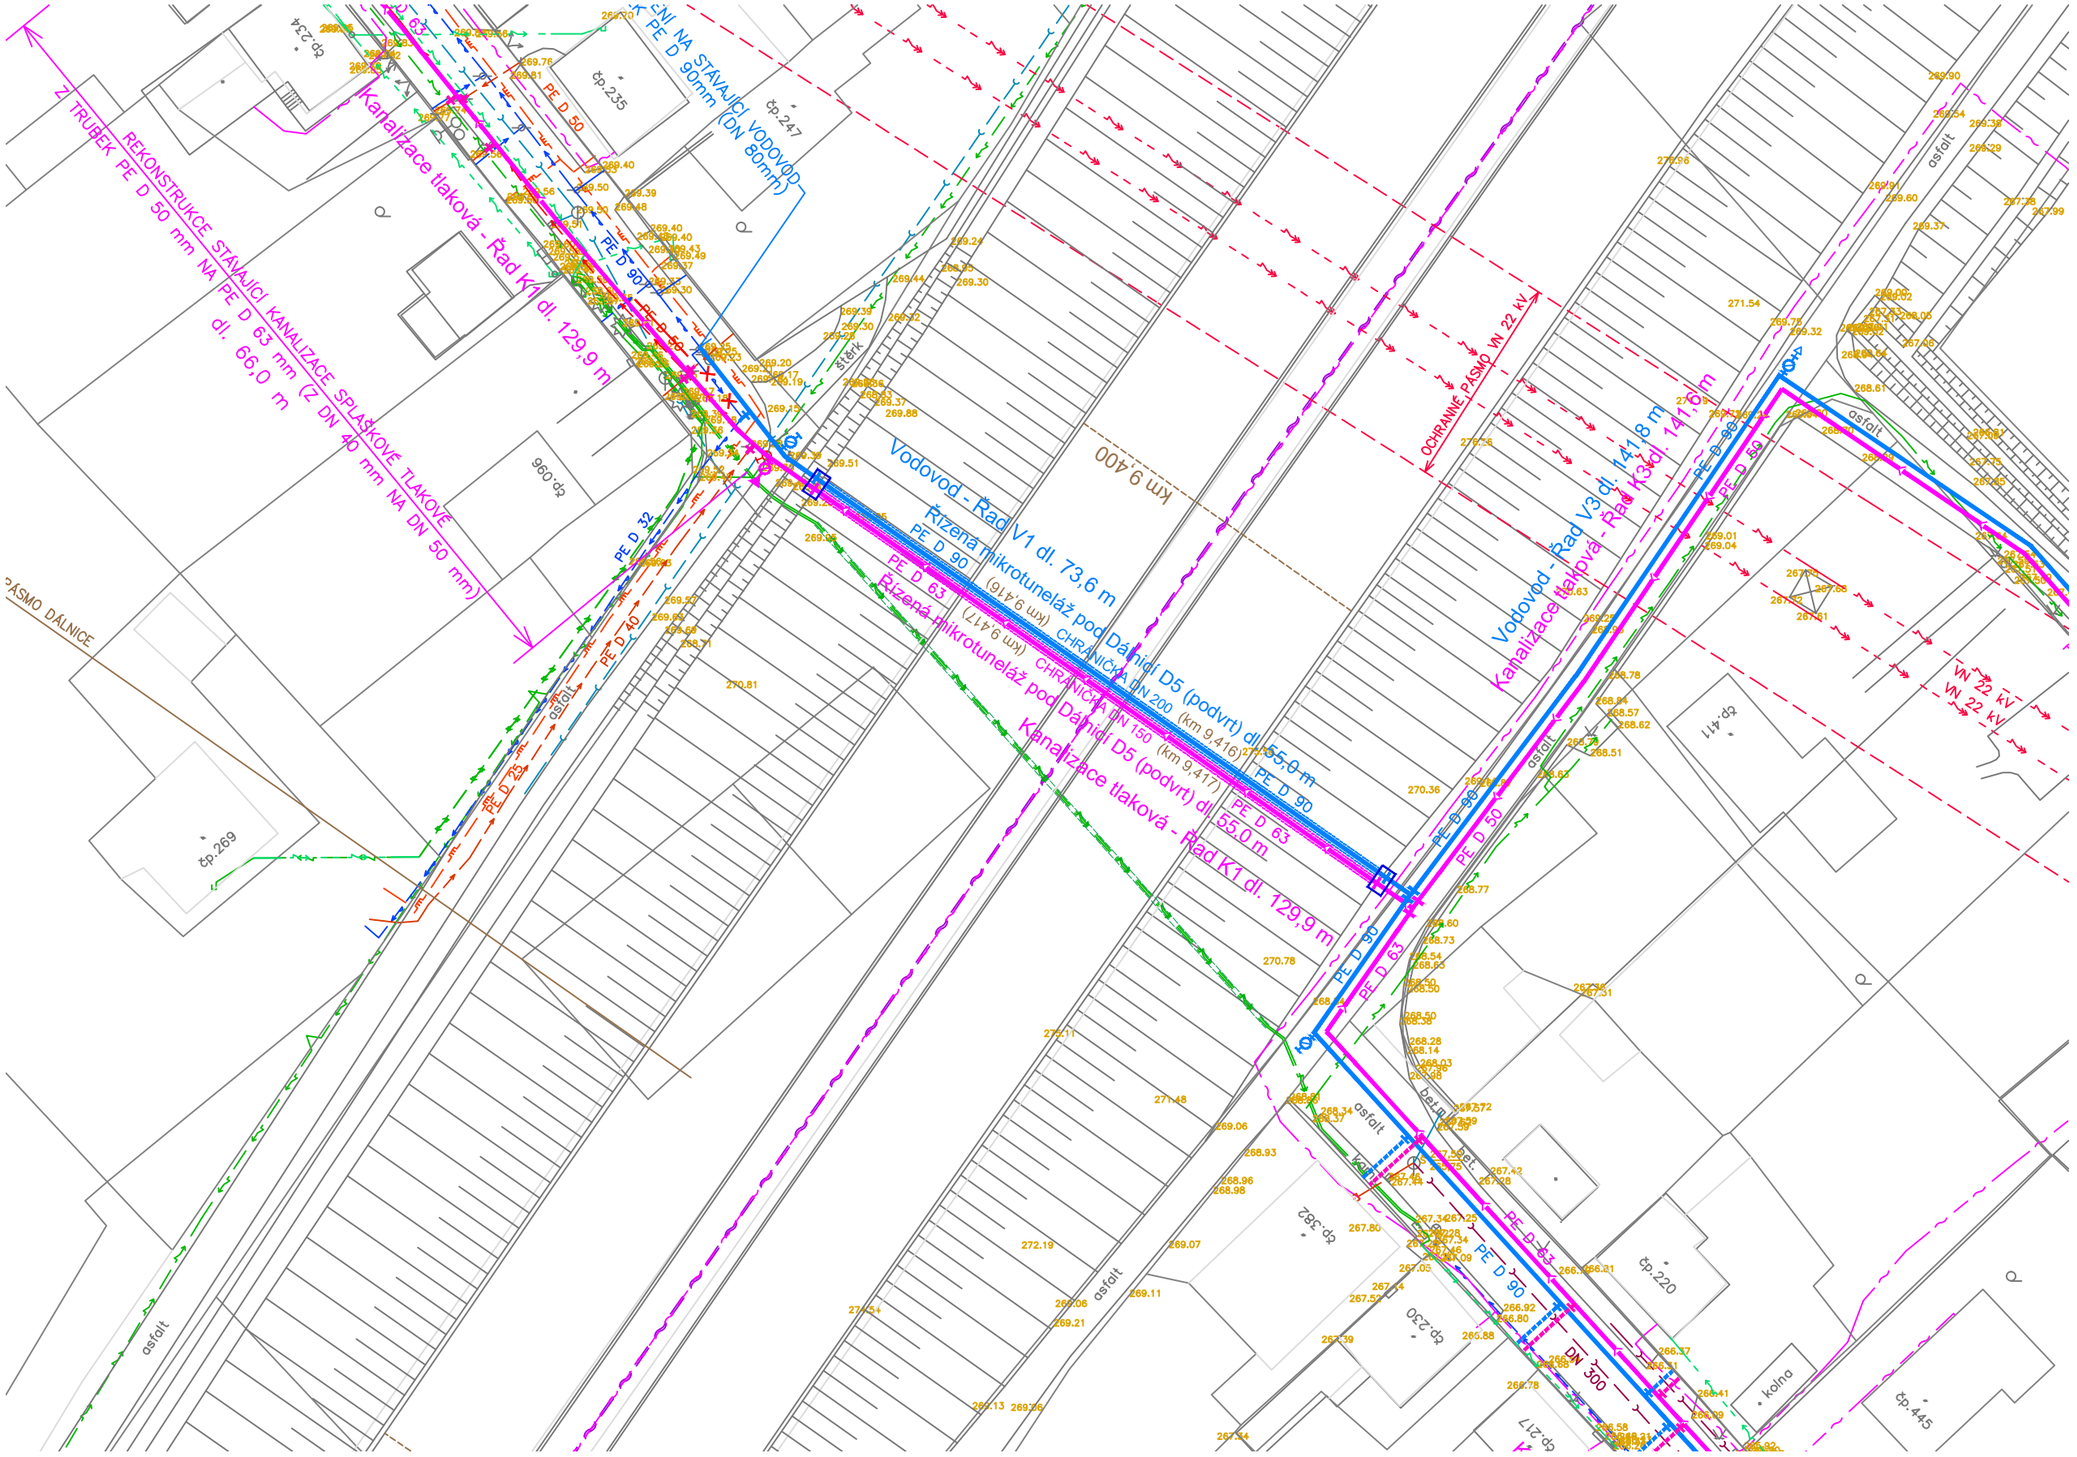

REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ KANALIZACE SPLAŠKOVÉ TLAKOVÉ
Z TRUBEK PE D 50 mm NA PE D 63 mm (Z DN 40 mm NA DN 50 mm)
dl. 66,0 m
Kanalizace tlaková - Řad K1 dl. 129,9 m
Vodovod - Řad V1 dl. 73,6 m
Řízená mikrotuneláž pod Dálnicí D5 (podvrt) dl. 55,0 m
Řízená mikrotuneláž pod Dálnicí D5 (podvrt) dl. 55,0 m
Kanalizace tlaková - Řad K1 dl. 129,9 m
Vodovod - Řad V3 dl. 141,8 m
Kanalizace tlaková - Řad K3 dl. 141,6 m
OCHRANNÉ PÁSMO VN 22 kV
VN 22 kV
PÁSMO DÁLNICE
km 9,400
PE D 90
PE D 63
PE D 50
PE D 32
PE D 40
PE D 25
DN 300
asfalt